


**КГКУ «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОХРАНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»  
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ №222 СООБЩАЕТ:**



**Уважаемые граждане, продолжается отопительный сезон.**

**Помните, что пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Напоминаем, что печь должна быть смонтирована на собственном фундаменте и не должна иметь трещин. Проследите за тем, чтобы были исправны дверцы топки и поддувала. На полу под топкой необходимо прибить металлический лист размерами 50x70 см. В месте прохода дымохода через сгораемое перекрытие следует выполнить утолщение по периметру дымохода кирпичной кладкой равной 51 см.**

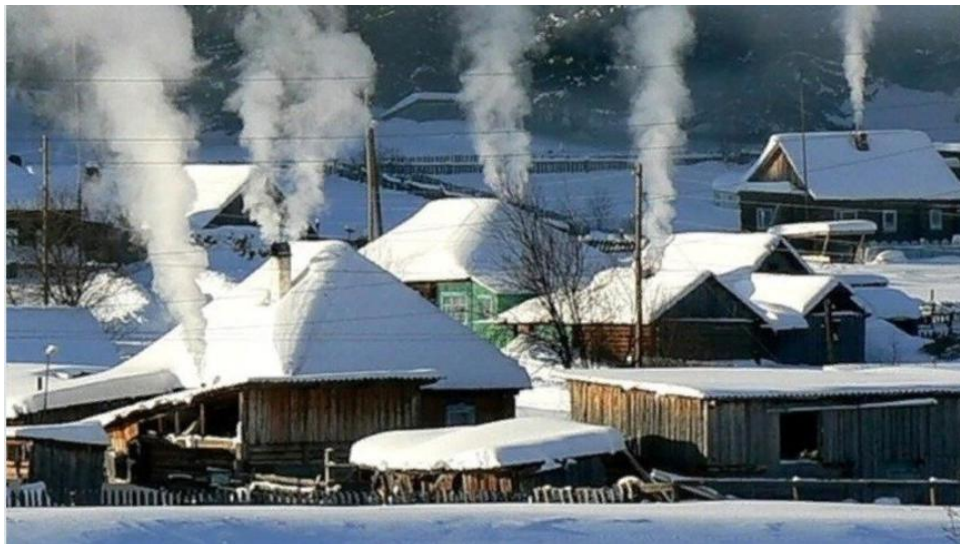

**Но, к сожалению, есть люди, у которых печь находится в полной разрухе.**

**Помните, категорически запрещается допускать к эксплуатации неисправные печи!**